

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail: mchs@emercom.dsc.ru

Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47, e-mail: ugps@sakhalin.ru

Территориальное отделение надзорной деятельности Невельского района
694740, г. Невельск, ул. Береговая, 8а, тел. 60364, факс 60364, e-mail: gpn.nevelsk@gambler.ru

Предписание № 35/А/19

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 16 «Малышка» Заведующей Алешиной
Елене Анатольевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического
лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя,
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Невельского района по
пожарному надзору № 35 от «06» ноября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «19» ноября 2018 г. с 10 час.00 мин. до
12 час. 00 мин «23» ноября 2018 г. главным государственным инспектором Невельского
района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Рябцевым Денисом
Васильевичем проведена плановая проверка по соблюдению обязательных требований пожарной
безопасности в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 16 «Малышка» г. Невельск, ул. Ленина, 86

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «"Детский сад № 16"Малышка"» Алешиной Еленой Анатольевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещениях пищеблока отсутствуют противопожарные двери.	п. 5.2.6 СВОД ПРАВИЛ СП 4.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ"	28.02.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Невельского района
по пожарному надзору

«23» ноября 2018 г.


Предписание для исполнения получил:




(подпись)

«23» ноября 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

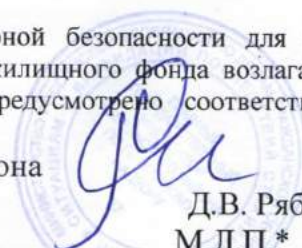

Д.В. Рябцев
М.Л.П.*



(должность, фамилия, инициалы)